



27 ressources d'EDCH

dont 14 d'origine souterraine. La majeure partie des besoins est assurée par les eaux superficielles (48% des ressources) répondent à plus de 95% des besoins en EDCH.



19 usines de production

dont 12 dotées d'un traitement complet avec affinage nécessaire au traitement des eaux superficielles. Enjeux spécifiques liés à la composition des eaux superficielles en matière organique (COT, THM).




2 collectivités (personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau) gèrent et exploitent les installations en régie ou avec une entreprise privée.



99 % des ressources sont protégées

par des périmètres de protection contre les pollutions accidentelles et ponctuelles.

En complément, des actions préventives pour lutter contre les pollutions diffuses sont nécessaires en vue de préserver la qualité de la ressource en eau et limiter les traitements de l'eau.



Le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE)


Approche globale de gestion préventive des risques, de la ressource aux robinets du consommateur, cette démarche permet d'identifier les points critiques du système et de définir les mesures de maîtrise associées. Des démarches sont en cours portées par les collectivités responsables de la production et de la distribution de l'eau.



Pesticides Approches réglementaire et sanitaire à distinguer

La norme de 0,1 µg/L n'a pas de fondement sanitaire. La gestion du risque pour la santé est basée sur la « valeur sanitaire maximale » par molécule, fixée par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail (ANSES).

Cette « Vmax » représente le seuil au-delà duquel la consommation de l'eau pourrait avoir un effet néfaste pour la santé.

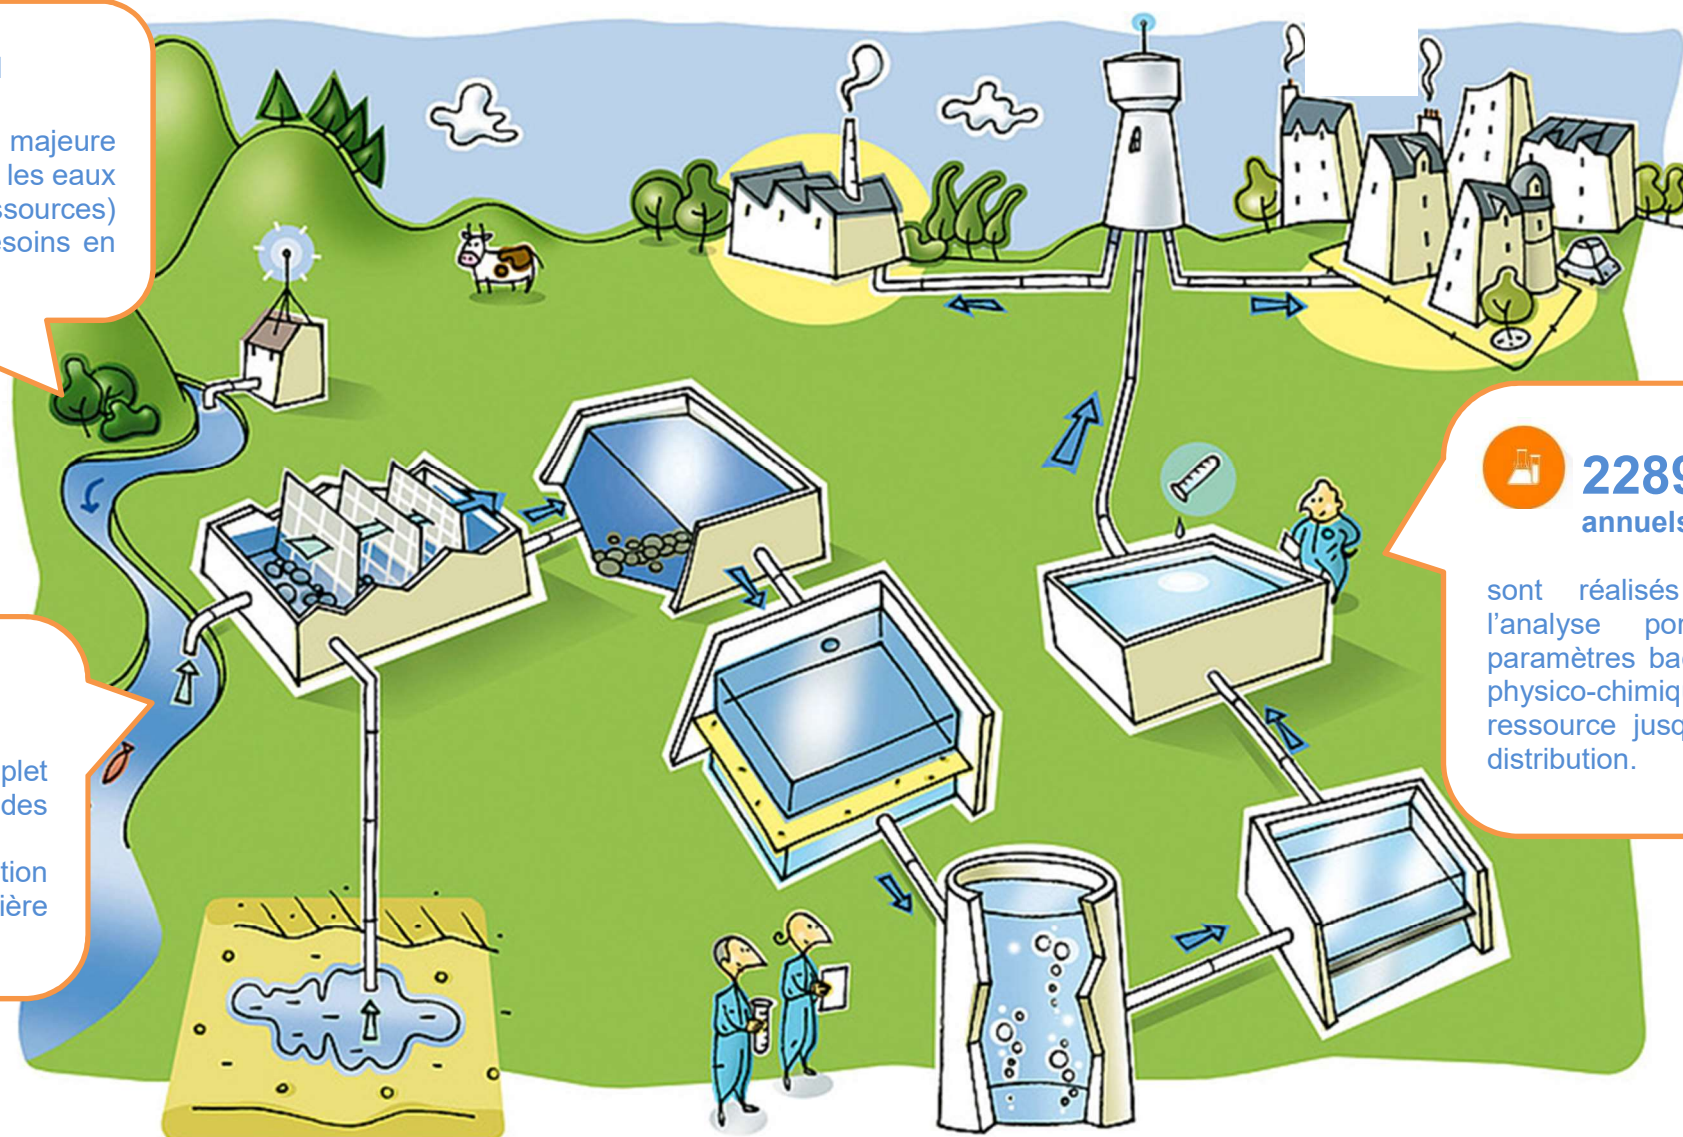

2289 prélèvements annuels

sont réalisés en vue de l'analyse portant sur les paramètres bactériologiques et physico-chimiques, de la ressource jusqu'au réseau de distribution.

Très faible taux de non-conformité bactériologique :
99,9% de la population est alimentée par une eau conforme.

Aucun dépassement de la limite de qualité nitrates

100% de la population est alimentée par une eau conforme

Aucun dépassement de la limite de qualité pesticides

100 % de la population alimentée par une eau conforme

Des évolutions réglementaires visant à mieux protéger la santé des consommateurs avec la transposition en droit français de la Directive européenne (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020, ont été publiées fin 2022. Les principaux axes d'évolution concernent : un accès à l'eau pour tous, la révision des paramètres et normes, la mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, l'amélioration de l'information sur la qualité de l'eau potable et le renforcement des exigences concernant les matériaux en contact de l'eau.

Retrouvez + d'information sur www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
et nos réseaux sociaux    