Qualité des eaux distribuées - Indicateur global

2024

Limite des unités de distribution

Indicateur global de qualité

- Eau de bonne qualité
- Eau de qualité convenable
- Eau de qualité insuffisante
- Eau de mauvaise qualité

Indicateur global calculé statistiquement sur la base de 30 paramètres ou famille de paramètres récherchés dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Etiquette : paramètre déclassant

BACT= Bactériologiqe
NO3 = Nitrates
PEST = Pesticides
NP = Métabolites de pesticide Non Pertinent
THM = Trihalométhanes

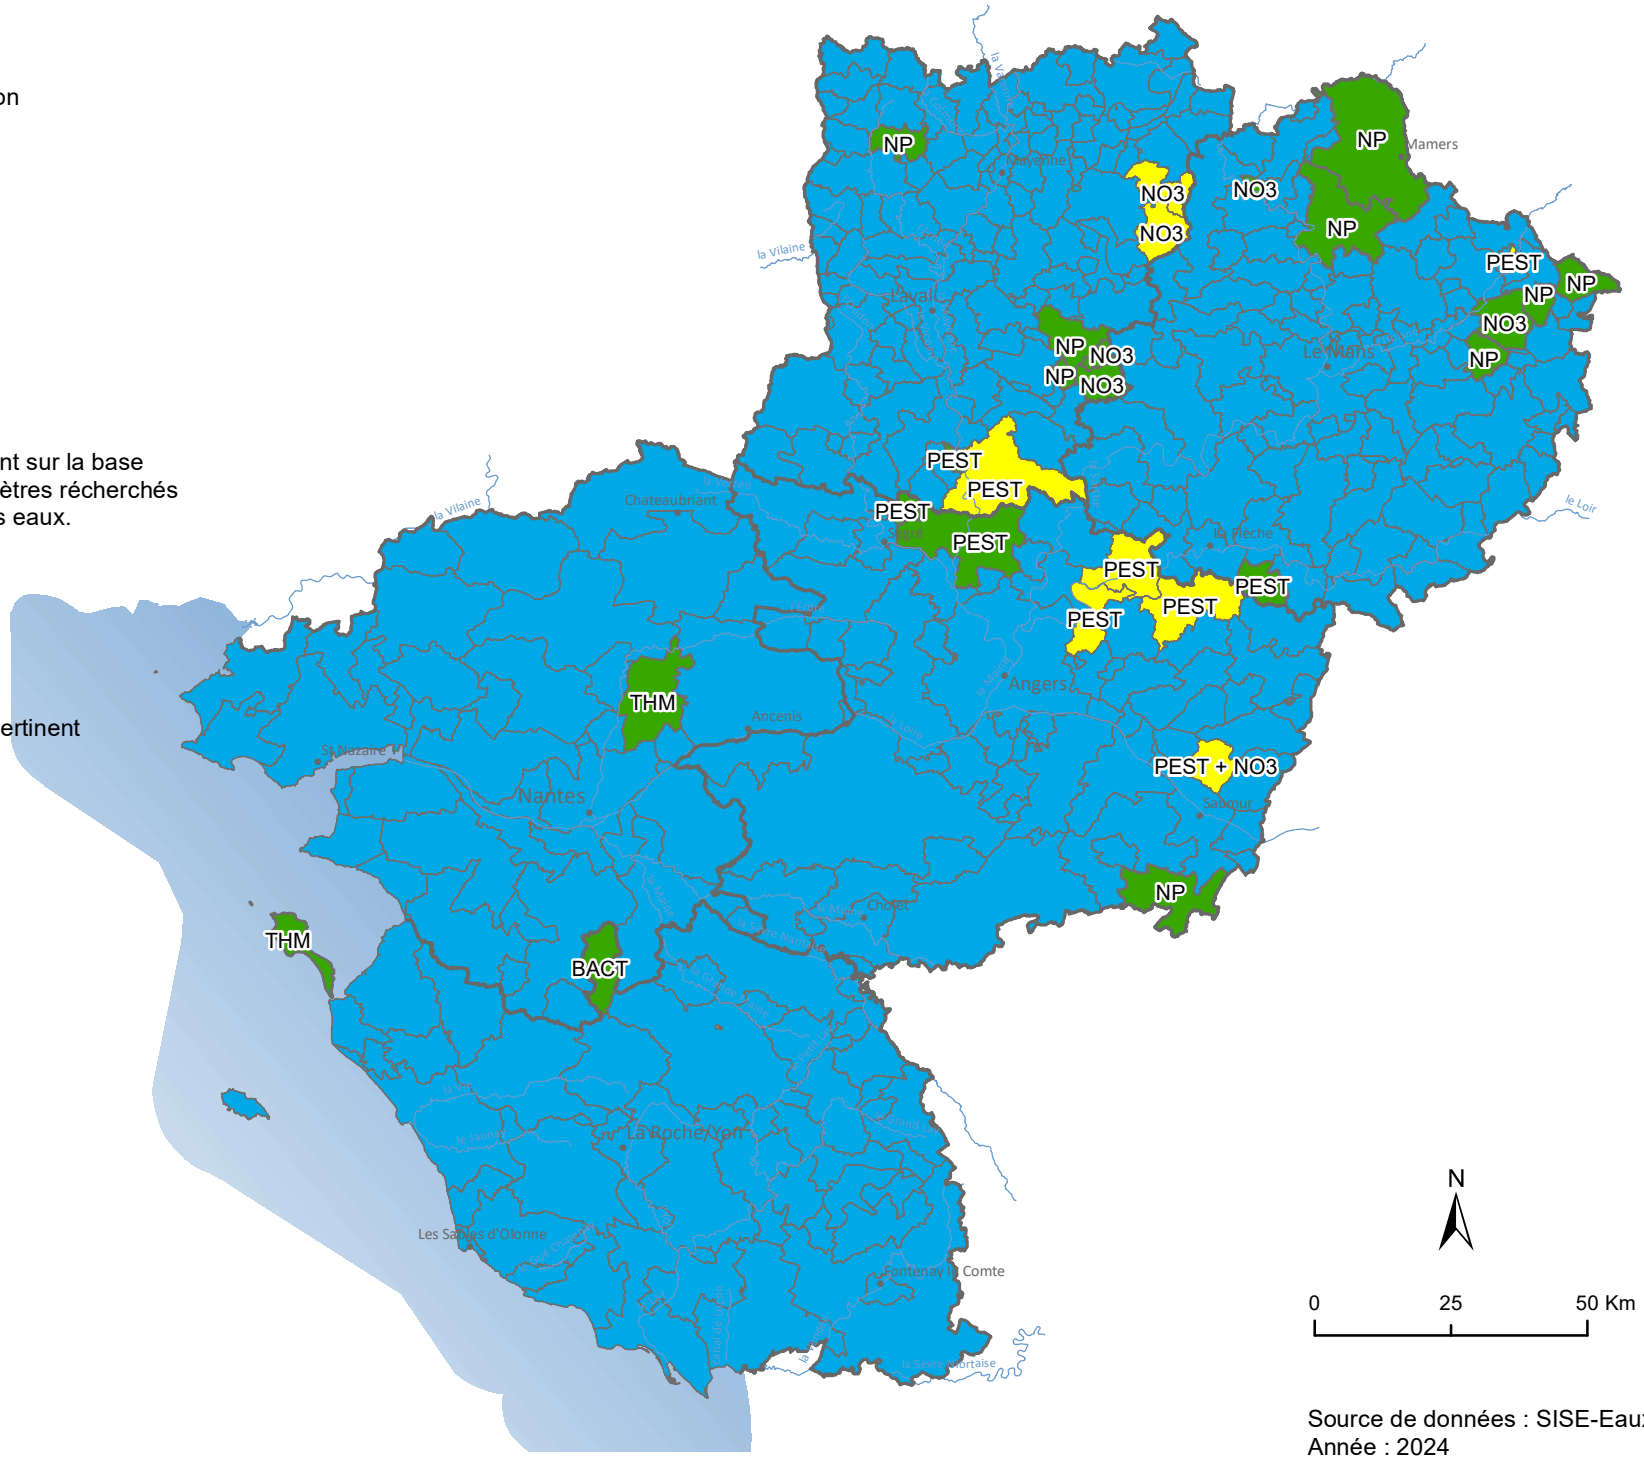

Source de données : SISE-Eaux
Année : 2024

ARS Pays de la Loire - DSPE - Avril 2025 - BD TOPO® Version2 - IGN - ROUTE500®IGN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Pays de la Loire